Grundriß 1.0G , Decke über 1.0G M = 1 : 50
(Untersicht Decke) Wärmedämmung siehe Werkplanung Architekt

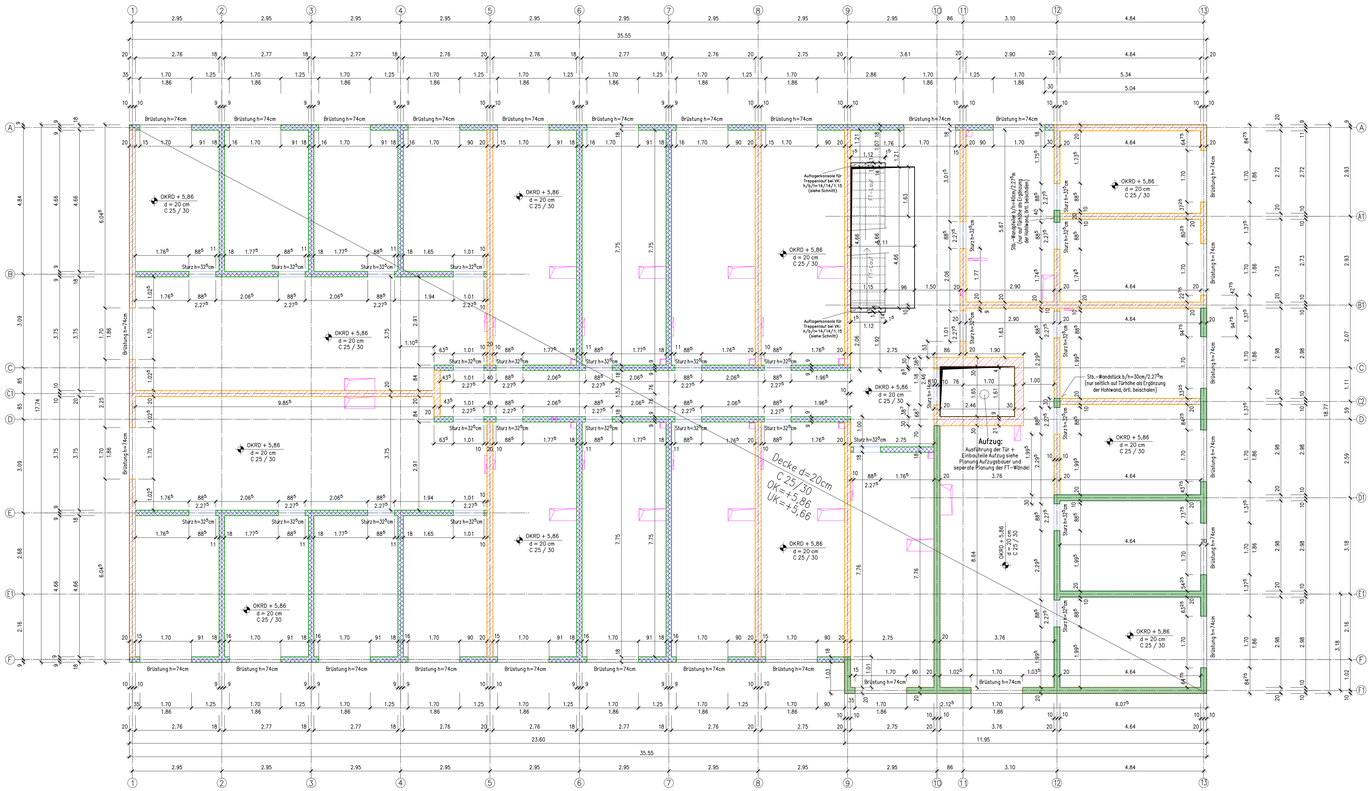

Übersicht Schnitte M = 1 : 150

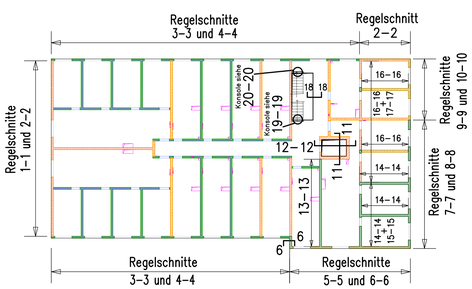

Schnitt 1 – 1
Ausführung Stb.–Hohlwand mit Fenster
M = 1 : 25



Schnitt 2 – 2
Ausführung Stb.–Hohlwand
M = 1 : 25



Regelschnitt 3 – 3
Ausführung Stb.–Fertigteil mit Fenster/Tür
M = 1 : 25

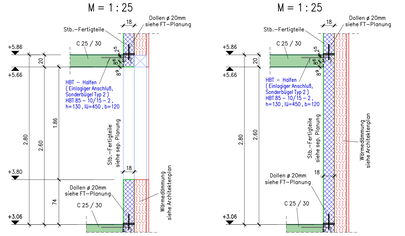

Regelschnitt 4 – 4
Ausführung Stb.–Fertigteil
M = 1 : 25

Übersicht Wandgüten 2.0G
M = 1 : 200

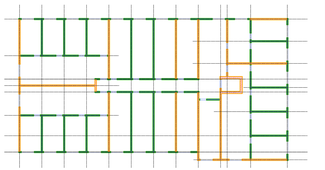

Schnitt 5 – 5
Ausführung Ortbetonwand mit Fenster
M = 1 : 25



Schnitt 6 – 6
Ausführung Ortbetonwand
M = 1 : 25



Schnitt 7 – 7
Ausführung Ortbetonwand mit Fenster
M = 1 : 25



Schnitt 8 – 8
Ausführung Ortbetonwand
M = 1 : 25



Schnitt 9 – 9
Ausführung Stb.–Hohlwand mit Fenster
M = 1 : 25



Schnitt 10 – 10
Ausführung Stb.–Hohlwand
M = 1 : 25



Schnitt 11 – 11
M = 1 : 25

Aufzugsausführung, Einbauteile, Türen etc. siehe Planung Aufzugsbauer !

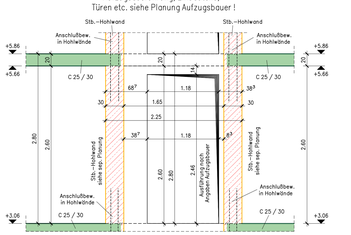

Schnitt 12 – 12
M = 1 : 25

Aufzugsausführung, Einbauteile, Türen etc. siehe Planung Aufzugsbauer !

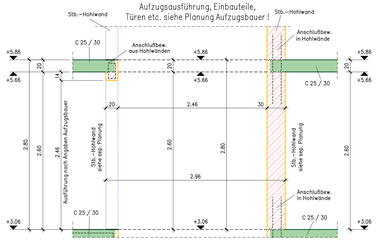

Schnitt 13 – 13
Ausführung Ortbetonwand
M = 1 : 25



Schnitt 14 – 14
Ausführung Ortbetonwand
M = 1 : 25



Schnitt 15 – 15
Ausführung Ortbetonwand Türbereich
M = 1 : 25



Schnitt 16 – 16
Ausführung Stb.–Hohlwand
M = 1 : 25



Schnitt 17 – 17
Ausführung Stb.–Hohlwand Türbereich
M = 1 : 25



Schnitt 18 – 18
M = 1 : 25



Schnitt 19 – 19
M = 1 : 25

Schnitt 20 – 20
M = 1 : 25

Regelschnitt Innentür
Ausführung Stb.–Hohlwand
M = 1 : 25



Regelschnitt Innenwand
Ausführung Stb.–Hohlwand
M = 1 : 25



Regelschnitt Innentür
Ausführung Stb.–Fertigteil
M = 1 : 25



Regelschnitt Innenwand
Ausführung Stb.–Fertigteil
M = 1 : 25



Beachte generelle Angaben aus Plan S 011

Es sind nur Tragwände vermaßt .
Nichttragende Wände nachträglich herstellen
oder 2 cm Styropor unter UK vorsehen. Decke einlegen.
[Die Lage der nichttragenden Wände sind aus den Werkplänen des Architekten zu entnehmen.]

Aussparungen, Schlitze sowie Einbauteile sind aus den Werkplänen / Haustechnikplänen zu entnehmen soweit nicht hier bereits dargestellt !

Wärmedämmung ist aus den Werkplänen des Architekten zu entnehmen.

Angabe über Sichtbeton und Oberflächenstruktur der Bauteile einschl. der Fertigteilelemente sind aus den Werkplänen des Architekten zu entnehmen.

Legende

- Stahlbeton C 25 / 30
- Stb.–Fertigteile C 25 / 30
- Hohlwandelemente C 25 / 30
- Arbeitsfuge
- Wärmedämmung

Expositionsklassen siehe Bewehrungsplan

Sämtliche Maße sind Rohbaumaße und müssen von dem Unter – nehmer an der Baustelle geprüft werden !
Maßabweichungen sind sofort dem Planverfasser zu melden.
Fehlende Maße sind aus den Werkplänen zu entnehmen!

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Architektenplänen bzw. den Plänen des Haustechnikers !

± 0,00 ≙ ± 244,65 m über NN

Änderung	Index	Datum
Ortbeton–Leibung bzw. –Pfeiler in Achsen A1/12 und C2/12, Aufzugtür neu 2.46m Anpassung an FT–Planung Wandecken C/9 + D/9	b	10.02.2017
neu: eingebendete Aussparungen	a	01.02.2017

INGENIEURBÜRO PAUL BRETT
Beratender Bauingenieur VBI
Dipl.–Ing. Paul Brett
79106 Freiburg/Brsg.
Kleiststraße 43
Tel. : 0761 – 70502 – 0
Fax : 0761 – 70502 – 50
E-Mail : info@ib-brett.de

Neubau zweier Wohnhäuser
für jew. 108 Studierende
Technische Fakultät / Flugplatz
Studierendenwerk Freiburg
Haus 4A
Schalung
1.0G , Decke über 1.0G

Maßstab:	1:200 1:150 1:50 1:25
Gez.:	30.01.2017 Pielowa
Gep.:	30.01.2017 Brett
Projekt Nr.:	16.11
Blatt	Plan Nr.
4A	S . 005b